

試験・分析・調査報告書

株式会社ハウス食品分析テクノサービス


〒284-0033 千葉県四街道市鷹の台 1 丁目 4 番
電話 043-237-5676
ファックス 043-237-2912

ご依頼者 株式会社〇〇
試験品 〇〇〇〇
ご依頼事項 官能評価
試験品受領日 202X 年 X 月 X 日

<結果及びコメント>

試験品の官能評価結果は、以下の通りです。数値は評価者 6 名の平均になります。なお、基準品は相対評価の基準としているため、全ての項目を「0」としています。

項目	試験品	基準品
苦味	-1.5	0
酸味	-0.7	0
コク	0.8	0
甘味	0.8	0
後味	0.0	0
香り	0.0	0
旨味	1.0	0

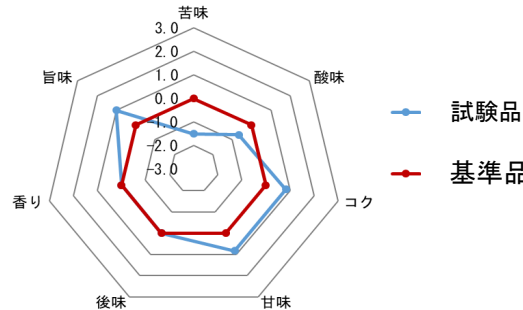

官能評価の結果から、試験品は基準品に比べて苦味が弱い特徴があると推察されます。また、コク、甘味・旨味がやや強く、酸味がやや弱い傾向も見られました。

詳細は、試験内容をご参照ください。

＜試験内容＞

試験品の状況

- ・試験品は、〇〇〇〇です。
- ・試験品の官能評価条件は、以下の通りです。

評価項目，評価基準

評価者

弊社官能評価資格者 6 名

評価方法


2 検体を飲み比べ、基準品を 0 としたときの 7 段階 (-3~+3) の相対評価を実施

評価基準	非常に弱い	弱い	やや弱い	同等	やや強い	強い	非常に強い
苦味	-3	-2	-1	0	1	2	3
評価基準	非常に弱い	弱い	やや弱い	同等	やや強い	強い	非常に強い
酸味	-3	-2	-1	0	1	2	3
評価基準	非常に弱い	弱い	やや弱い	同等	やや強い	強い	非常に強い
コク	-3	-2	-1	0	1	2	3
評価基準	非常に弱い	弱い	やや弱い	同等	やや強い	強い	非常に強い
甘味	-3	-2	-1	0	1	2	3
評価基準	非常に弱い	弱い	やや弱い	同等	やや強い	強い	非常に強い
後味	-3	-2	-1	0	1	2	3
評価基準	非常に弱い	弱い	やや弱い	同等	やや強い	強い	非常に強い
香り	-3	-2	-1	0	1	2	3
評価基準	非常に弱い	弱い	やや弱い	同等	やや強い	強い	非常に強い
旨味	-3	-2	-1	0	1	2	3

官能評価

- ・試験品の官能評価結果は、以下の通りです。官能評価結果の数値は評価者 6 名の平均になります。なお、基準品は相対評価の基準としているため、全ての項目を「0」としています。

項目	試験品	基準品
苦味	-1.5	0
酸味	-0.7	0
コク	0.8	0
甘味	0.8	0
後味	0.0	0
香り	0.0	0
旨味	1.0	0

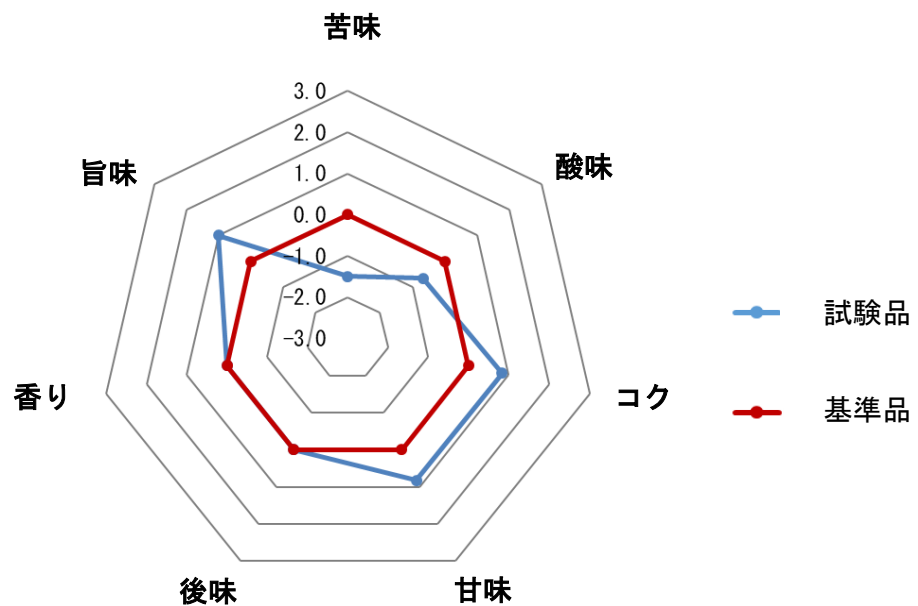

- ・官能評価の結果から、試験品は基準品に比べて苦味が弱い特徴があると推察されます。また、コク、甘味・旨味がやや強く、酸味がやや弱い傾向も見られました。

- ・評価者のコメントは、以下の通りです。

例)

- ・試験品は口当たりがよく滑らかだったが、基準品は「苦味が立っている」、「後味がイガイガする」特徴があった。
- ・試験品はまろやかで、口の中に長く旨味や甘みを感じた。
- ・試験品はこってりとしたコクを感じ、渋さやエグさが抑えられているように感じた。

以上